


### 泊発電所2号機 再生熱交換器配管漏えいに係る今後の予定について

泊発電所2号機において、今後、漏えいの原因調査、再発防止対策の検討を行ってまいります  
が、今後の予定を下記のとおり計画しましたのでお知らせいたします。  
なお、今後は適宜情報提供をさせていただきます。

泊発電所2号機 再生熱交換器配管漏えいに係る今後の予定

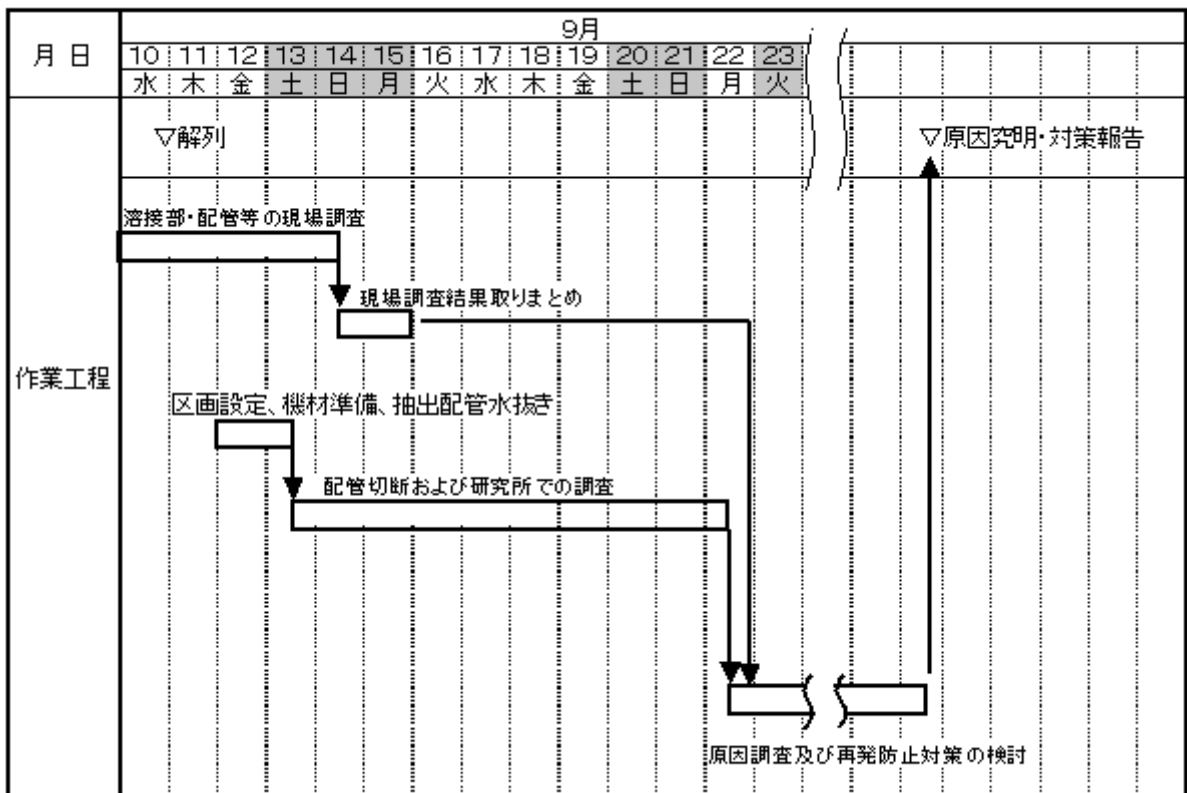

※上記の予定は、今後の作業の進捗により変更となる可能性があります。