


新北海道本州間連系設備の概要

1. 主要設備

- (1) 北斗今別直流幹線：電圧 250 k V、こう長 122 k m
- (2) 北斗変換所、今別変換所：交直変換設備 30 万 k W

2. 概略系統図

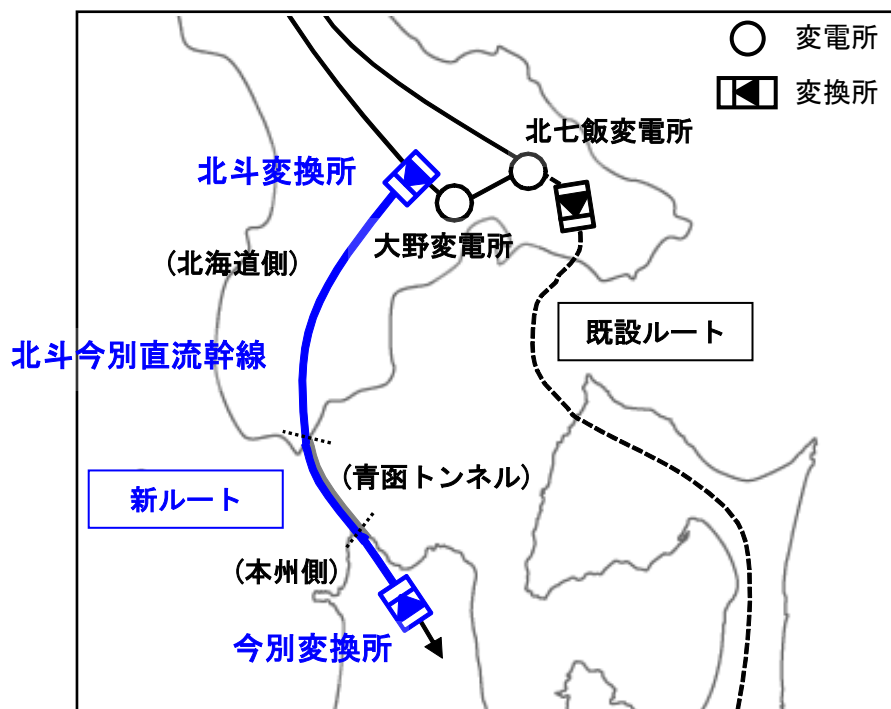

※ 既設の北本連系設備は電源開発株式会社の所有設備です。

3. 工程

- 着工：2014年4月24日
- 運転開始：2019年3月28日